

Випробувальна хіміко-бактеріологічна лабораторія
ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Київська обл., м. Біла Церква
вул. Ставишанська, 130, тел. (050) 467-51-30



№ 202257
ДСТУ EN/IEC 17025:2019

Лабораторія акредитована НААУ
Атестат про акредитацію № 202257
дійсний до 24.05.2026р.

ПРОТОКОЛ ВИПРОБУВАННЯ ПВ № 116/23

від 13 червня 2023р.

- Об'єкт проведення аналізів: артезіанська свердловина №2 «Башта», вода підземна
- Проба (код) № 04 (**0629**) в тарі ємкістю: 0,5дм³ тара скляна
- Місце відбору проб: вул. Польва, 9а, смт. Терезине, Білоцерківського району, Київської обл.
- Акт відбору проб проба доставлена споживачем.
- Мета проведення аналізів: визначення мікробіологічних показників відповідно з вимогами ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною»
- Дата надходження проби до лабораторії: 12.06.2023р о 11³⁰
- Дата виконання досліджень: початок: 12.06.2023р. о 12⁵⁵; закінчення: 13.06.2023р.

Результати досліджень:

Назва показника, одиниці вимірювання	Норматив відповідно ДСанПіН 2.2.4-171-10	Результати вимірювання	Розширена невизначеність вимірювань	Відомості МВВ (шифр)
I. Мікробіологічні показники				
Загальне мікробне число при t 37 град.С-24 год (ЗМЧ); КУО/см ³	≤50	12	[7;25]	МВ 10.2.1-113-2005 п.6
Загальні коліформи; КУО/100см ³	відсутність	відсутність	-	МВ 10.2.1-113-2005 п.7
E.coli; КУО/100см ³	відсутність	відсутність	-	МВ 10.2.1-113-2005 п.7
Ентерококи; КУО/100см ³	відсутність	відсутність	-	МУ 2285-81 п.6.1

Протокол випробування стосується лише зразків, що були відібрані та пройшли випробування.

*** Показники поза сферою акредитації**

Примітка: Показник температура ДСанПіН 2.2.4-171-10 не нормується

Інженер-лаборант: Чопенко К.С.
(Підпис) (П.І.Б.)

Думки та тлумачення про відповідність якості води критеріям НД: На час відбору проби 13.06.2023р. вода відповідає вимогами ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною»

Начальник випробувальної хіміко-бактеріологічної лабораторії ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА» Андрійчук В.В.
(Підпис) (П.І.Б.)



Протокол випробувань не можна відтворювати частково без письмового дозволу лабораторії.



Випробувальна хіміко-бактеріологічна лабораторія
ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Київська обл., м. Біла Церква
вул. Ставишанська, 130, тел. (050) 467-51-30



№ 202257
ДСТУ EN/IEC 17025:2019

Лабораторія акредитована НААУ
Атестат про акредитацію № 202257
дійсний до 24.05.2026р.

ПРОТОКОЛ ВИПРОБУВАННЯ ПВ № 117/23

від 13 червня 2023р.

- Об'єкт проведення аналізів: артезіанська свердловина №3 «Польова», вода підземна
- Проба (код) № 04.3 (**0630**) в тарі ємкістю: 0,5дм³ тара скляна
- Місце відбору проб: вул. Польова, 6а, смт. Терезине, Білоцерківського району, Київської обл.
- Акт відбору проб проба доставлена споживачем.
- Мета проведення аналізів: визначення мікробіологічних показників відповідно з вимогами ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною»
- Дата надходження проби до лабораторії: 12.06.2023р о 11³⁰
- Дата виконання досліджень: початок: 12.06.2023р. о 12⁵⁵; закінчення: 13.06.2023р.

Результати досліджень:

Назва показника, одиниці вимірювання	Норматив відповідно ДСанПіН 2.2.4-171-10	Результати вимірювання	Розширена невизначеність вимірювань	Відомості MBV (шифр)
I. Мікробіологічні показники				
Загальне мікробне число при t 37 град.С-24 год (ЗМЧ); КУО/см ³	≤50	7	[4;15]	MB 10.2.1-113-2005 п.6
Загальні коліформи; КУО/100см ³	відсутність	відсутність	-	MB 10.2.1-113-2005 п.7
E.coli; КУО/100см ³	відсутність	відсутність	-	MB 10.2.1-113-2005 п.7
Ентерококи; КУО/100см ³	відсутність	відсутність	-	МУ 2285-81 п.6.1

Протокол випробування стосуються лише зразків, що були відібрані та пройшли випробування.

* Показники поза сферою акредитації

Примітка: Показник температура ДСанПіН 2.2.4-171-10 не нормується


Інженер-лаборант: Чопенко К.С.
(Підпис) (П.І.Б.)

Думки та тлумачення про відповідність якості води критеріям НД: На час відбору проби 13.06.2023р. вода відповідає вимогами ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною»

Начальник випробувальної
хіміко-бактеріологічної лабораторії
ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»



Протокол випробувань не можна відтворювати частково без письмового дозволу лабораторії.



Випробувальна хіміко-бактеріологічна лабораторія
ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Київська обл., м. Біла Церква
вул. Ставишанська, 130, тел. (050) 467-51-30



№ 202257
ДСТУ EN/IEC 17025:2019

Лабораторія акредитована НААУ
Атестат про акредитацію № 202257
дійсний до 24.05.2026р.

ПРОТОКОЛ ВИПРОБУВАННЯ ПВ № 115/23

від 13 червня 2023р.

- Об'єкт проведення аналізів: артезіанська свердловина №1 «Садова» вода підземна
- Проба (код) № 04 (**0628**) в тарі ємністю: 0,5дм³ тара скляна
- Місце відбору проб: вул. Космонавтів, 1а, смт. Терезине, Білоцерківського району, Київської обл.
- Акт відбору проб проба доставлена споживачем.
- Мета проведення аналізів: визначення мікробіологічних показників відповідно з вимогами ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною»
- Дата надходження проби до лабораторії: 12.06.2023р о 11³⁰
- Дата виконання досліджень: початок: 12.06.2023р. о 12⁵⁵; закінчення: 13.06.2023р.


Результати досліджень:

Назва показника, одиниці вимірювання	Норматив відповідно ДСанПіН 2.2.4-171-10	Результати вимірювання	Розширена невизначеність вимірювань	Відомості МВВ (шифр)
I. Мікробіологічні показники				
Загальне мікробне число при t 37 град.С-24 год (ЗМЧ); КУО/см ³	≤50	2	[3;9]	МВ 10.2.1-113-2005 п.6
Загальні коліформи; КУО/100см ³	відсутність	відсутність	-	МВ 10.2.1-113-2005 п.7
E.coli; КУО/100см ³	відсутність	відсутність	-	МВ 10.2.1-113-2005 п.7
Ентерококи; КУО/100см ³	відсутність	відсутність	-	МУ 2285-81 п.6.1

Протокол випробування стосуються лише зразків, що були відібрані та пройшли випробування.

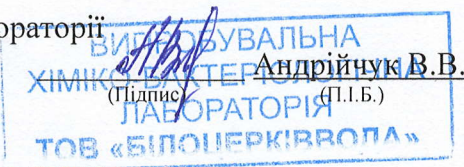
*** Показники поза сферою акредитації**

Примітка: Показник температура ДСанПіН 2.2.4-171-10 не нормується

Інженер-лаборант:  Чопенко К.С.
(Підпис) (П.І.Б.)

Думки та тлумачення про відповідність якості води критеріям НД: На час відбору проби 12.06.2023р. вода відповідає вимогами ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною»

Начальник випробувальної
хіміко-бактеріологічної лабораторії
ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»

 Андрійчук В.В.
(Підпис) (П.І.Б.)


Протокол випробувань не можна відтворювати частково без письмового дозволу лабораторії.



Випробувальна хіміко-бактеріологічна лабораторія
ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА»
Київська обл., м. Біла Церква
вул. Ставишанська, 130, тел. (050) 467-51-30



№ 202257
ДСТУ EN/IEC 17025:2019

Лабораторія акредитована НААУ
Атестат про акредитацію № 202257
дійсний до 24.05.2026р.

ПРОТОКОЛ ВИПРОБУВАННЯ ПВ № 118/23

від 13 червня 2023р.

- Об'єкт проведення аналізів: артезіанська свердловина №5 «Ленінське», вода підземна
- Проба (код) № 04.4 (**0631**) в тарі ємкістю: 0,5дм³ тара скляна
- Місце відбору проб: вул. Дружби, 6а, смт. Терезине, Білоцерківського району, Київської обл.
- Акт відбору проб проба доставлена споживачем.
- Мета проведення аналізів: визначення мікробіологічних показників відповідно з вимогами ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною»
- Дата надходження проби до лабораторії: 12.06.2023р о 11³⁰
- Дата виконання досліджень: початок: 12.06.2023р. о 12⁵⁵; закінчення: 13.06.2023р.

Результати досліджень:

Назва показника, одиниці вимірювання	Норматив відповідно ДСанПіН 2.2.4-171-10	Результати вимірювання	Розширена невизначеність вимірювань	Відомості MBV (шифр)
I. Мікробіологічні показники				
Загальне мікробне число при t 37 град.С-24 год (ЗМЧ); КУО/см ³	≤50	3	[2;7]	MB 10.2.1-113-2005 п.6
Загальні коліформи; КУО/100см ³	відсутність	відсутність	-	MB 10.2.1-113-2005 п.7
E.coli; КУО/100см ³	відсутність	відсутність	-	MB 10.2.1-113-2005 п.7
Ентерококи; КУО/100см ³	відсутність	відсутність	-	МУ 2285-81 п.6.1

Протокол випробування стосуються лише зразків, що були відібрані та пройшли випробування.

*** Показники поза сферою акредитації**

Примітка: Показник температура ДСанПіН 2.2.4-171-10 не нормується

Інженер-лаборант: Чопенко К.С.
(Підпис) (П.І.Б.)

Думки та тлумачення про відповідність якості води критеріям НД: На час відбору проби 12.06.2023р. вода відповідає вимогами ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною»

Начальника випробувальної хіміко-бактеріологічної лабораторії ТОВ «БІЛОЦЕРКІВВОДА» Андрійчук В.В.
(Підпис) (П.І.Б.)



Протокол випробувань не можна відтворювати частково без письмового дозволу лабораторії.